






参考車両

中型（日野レンジャー・フルキャブ）  
（参考車両）

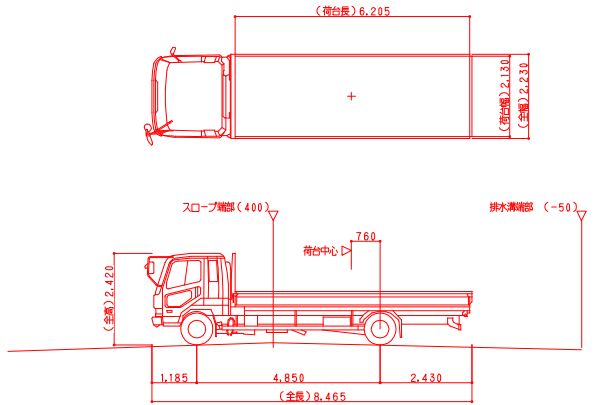

4 t (ロング) - SC


4 t (ロング) - FC

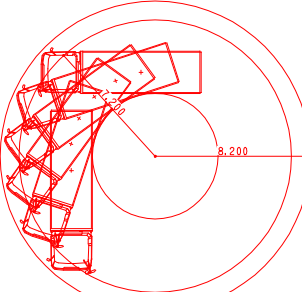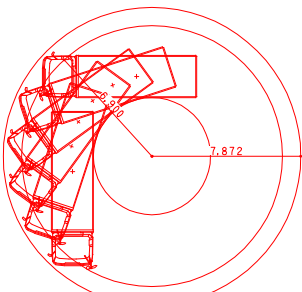

外構図設備工事凡例

|             |   |
|-------------|---|
| ドーム型散水栓ボックス | ① |
| 散水栓バルブボックス  | ② |
| 小口径樹防護蓋     | ③ |
| 量水器ボックス     | ④ |
| 消火用送水口      | ⑤ |
| 消火用バルブボックス  | ⑥ |
| ガスメータ       | ⑦ |
| ガスバルブボックス   | ⑧ |

保留を示す



外構凡例

| 諸装No | 記号 | 内 容                     |
|------|----|-------------------------|
| 01   | 円  | 保レベル (F.L.基準)           |
| 02   | □  | インターロッキングブロック舗装 (歩行者仕様) |
| 03   | □  | インターロッキングブロック舗装 (車庫仕様)  |
| 04   | □  | アスファルト舗装 (歩行者仕様)        |
| 05   | □  | 透水性舗装アスファルト舗装 (歩行者仕様)   |
| 06   | □  | 透水性舗装アスファルト舗装 (車庫仕様)    |
| 07   | □  | タイル張 600角               |
| 08   | □  | 舗装                      |
| 09   | □  | スチールエッジ                 |

-100 赤色は地表面外構レベルを示す


-500 青色は埋設配管管底、樹底及び樹高底レベルを示す

樹レベル一覧表 (レベルは1FL±0基準)

| 番号    | 名 称 | 天端レベル  | 管底レベル   | 樹サイズ x 樹の深さ   | 蓋仕様・耐重ランク | 備 考        |
|-------|-----|--------|---------|---------------|-----------|------------|
| W-61  | 雨水樹 | 1FL±0  | 1FL-320 | 450□ x 520H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-62  | 雨水樹 | 1FL±0  | 1FL-345 | 450□ x 545H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-62A | 雨水樹 | 1FL-50 | 1FL-375 | 450□ x 525H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-63  | 雨水樹 | 1FL-50 | 1FL-405 | 450□ x 555H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-64  | 雨水樹 | 1FL-50 | 1FL-440 | 450□ x 590H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-65  | 欠番  |        |         |               |           |            |
| W-66  | 雨水樹 | 1FL-50 | 1FL-420 | 600□ x 1095H  | MHA:600□  | 鋼鉄製格子樹・人孔樹 |
| W-67  | 雨水樹 | 1FL-50 | 1FL-330 | 450□ x 480H   | MHA:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-68  | 雨水樹 | 1FL±0  | 1FL-430 | 450□ x 630H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-69  | 雨水樹 | 1FL±0  | 1FL-450 | 450□ x 650H   | MHB:450□  | 鋼鉄製格子樹     |
| W-70  | 雨水樹 | 1FL±0  | 1FL-465 | 600□ x 1,675H | MHB:600□  | 鋼鉄製格子樹・人孔樹 |

1FL-100 (体育館) = 図付G=T.P.+3.00=1FL+450 (道路) マンホール蓋仕様 (安全荷重): MHB-5KN MHA-15KN MHD-50KN  
※上記雨水樹高さに加えて図付G (150H) を見込むこと。※雨樋の詰まりによる建屋内への漏水を防ぐため、植は格子樹の上縁にH100以上の空間を確保して開放とし、格子樹の孔あけおよび植の差し込みにより閉鎖させないこと。汚水管勾配: 1/100 雨水管勾配: 1/200

4 t 車北側退場

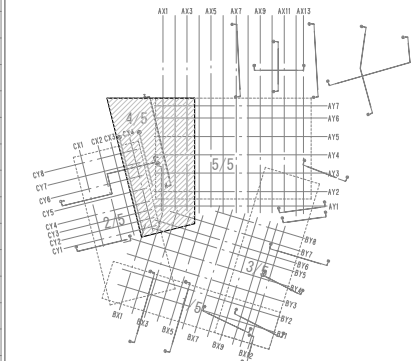

| 凡 例 | ＜地名 記号＞ | ＜開口 記号＞ | 記号 | 内 容  | 改訂    | 改訂日 | 改訂ヶ所 | 改訂理由 | 配布ルール                        | 承認      | 審査 | 作成  | 香陵公園周辺整備PF1事業 新市民体育館           |
|-----|---------|---------|----|------|-------|-----|------|------|------------------------------|---------|----|-----|--------------------------------|
| IFL | 天井高さ    | H       | 開口 | 開口高さ | 第1回改訂 |     |      |      | 1 変更の場合はこの原因を要し、改訂履歴を明記する。   | 現場管理責任者 |    | 担当者 | 外構平面図-4/13                     |
| 100 | 軒高      | h       | 開口 | 開口高さ | 第2回改訂 |     |      |      | 2 原図に配布予定先を記入する。             |         |    |     | 縮尺 A1:1/200 A3:1/400 22.00 □-△ |
| 100 | 軒高      | h       | 開口 | 開口高さ | 第3回改訂 |     |      |      | 3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。   |         |    |     | 清水建設株式会社名古屋支店                  |
| 100 | 軒高      | h       | 開口 | 開口高さ | 第4回改訂 |     |      |      | 4 変更図 (コピー) を受領したら旧版は自主廃棄する。 |         |    |     | 外構-04                          |
| 100 | 軒高      | h       | 開口 | 開口高さ | 第5回改訂 |     |      |      |                              | 受領日     |    |     |                                |